



## Supply Cable (DALI)

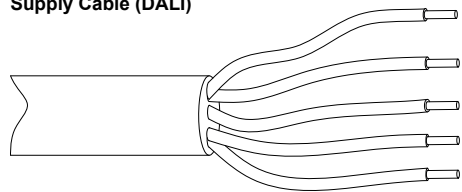

|              |           |
|--------------|-----------|
| Brown        | : Phase   |
| Blue         | : Neutral |
| Yellow-Green | : Earth   |
| Black        | : DA1     |
| Grey         | : DA2     |

## Supply Cable (ON/OFF)



|              |           |
|--------------|-----------|
| Brown        | : Phase   |
| Blue         | : Neutral |
| Yellow-Green | : Earth   |

## FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.  
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.  
-Toute modification de cet appareil est interdite.  
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.



## SVERIGE

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.  
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftiden.  
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

## ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.  
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.  
-Ogni modifica dell'apparecchio è proibita.

## ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.  
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.  
-Any modification to this luminaire is forbidden.  
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.



## DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.  
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.  
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

## SUOMI

-Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan.

VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.  
-Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.  
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.

UK Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend

FI Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos

LV Instalācijas instrukcija

NO Monteringsanvisning

PL Instrukcja montażu

SE Installationsanvisning

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : INDRA-S



CLASS I









IK08



-25°C / +35°C

1

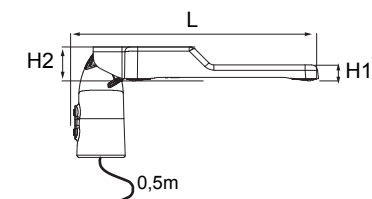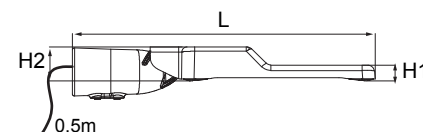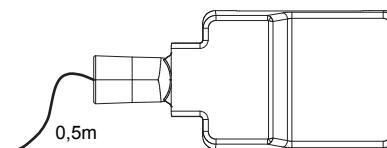

## INDRA-S


|  | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H<br>(mm) | W<br>(mm) | L<br>(mm) | WEIGHT<br>(kg) |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|  | 25         | 53         | 82        | 217       | 475       | 2,7            |
|  | 25         | 53         | 173       | 217       | 384       | 2,7            |




The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <2 m is not expected.

The light of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole lighting part shall be replaced.


a)

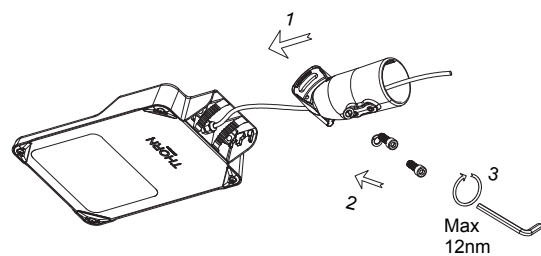


b)

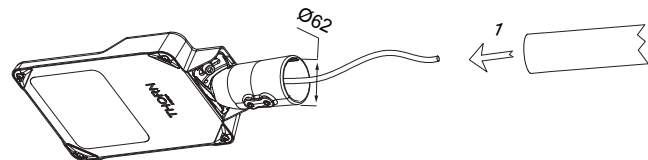


c)

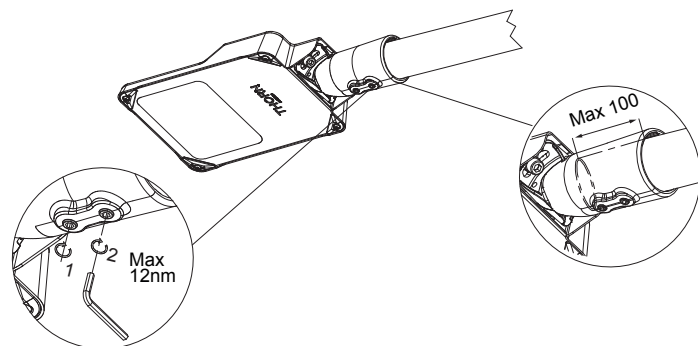


d)

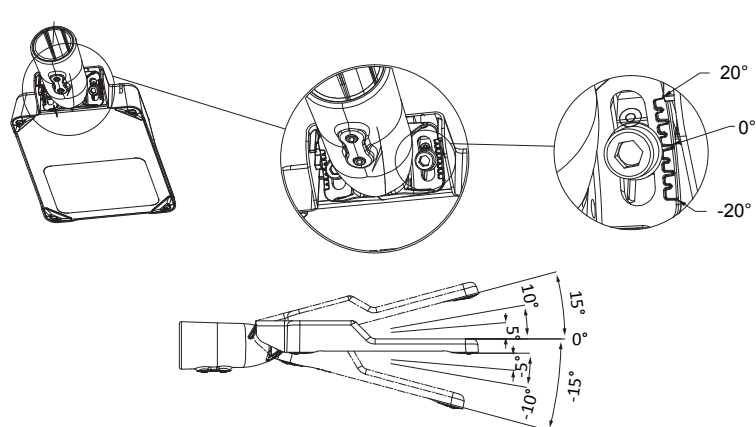


a)

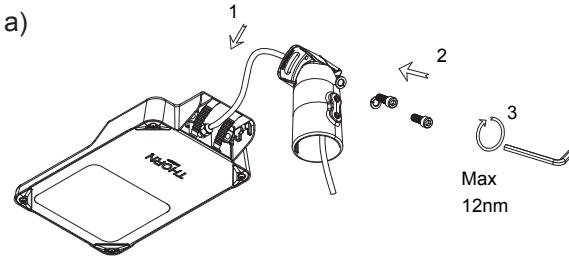

b)

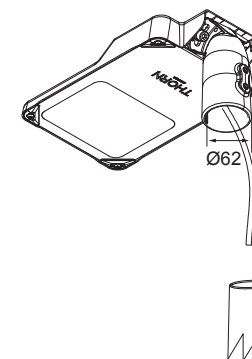

c)

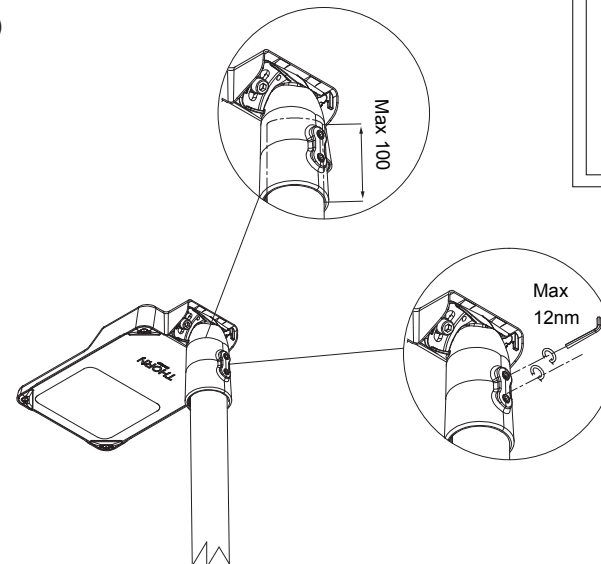

d)

